



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

Estado do Paraná

C.N.P.J. nº 00.742.984/0001-86

Rua Vereador Nelson Silveira, nº 625—CEP 87.345-000—Campina da Lagoa – Pr.

INDICAÇÃO Nº 01/2026

Campina da Lagoa, 02 de fevereiro de 2026.

A Sua Excelência:

GIANNY JOSÉ GRACIOSO BENTO – PREFEITO MUNICIPAL

Campina da Lagoa – Paraná.

Senhor Prefeito,

A **VEREADORA LEIDYANNE GOMES LUZ DE OLIVEIRA**, abaixo subscrita, usando suas atribuições regimentais, INDICA a Vossa Excelência com encaminhamento ao **Secretário Municipal de Obras** e ao setor responsável pela administração do Cemitério Municipal, que seja providenciado o **aumento da quantidade de torneiras/pontos de água** no Cemitério Municipal.

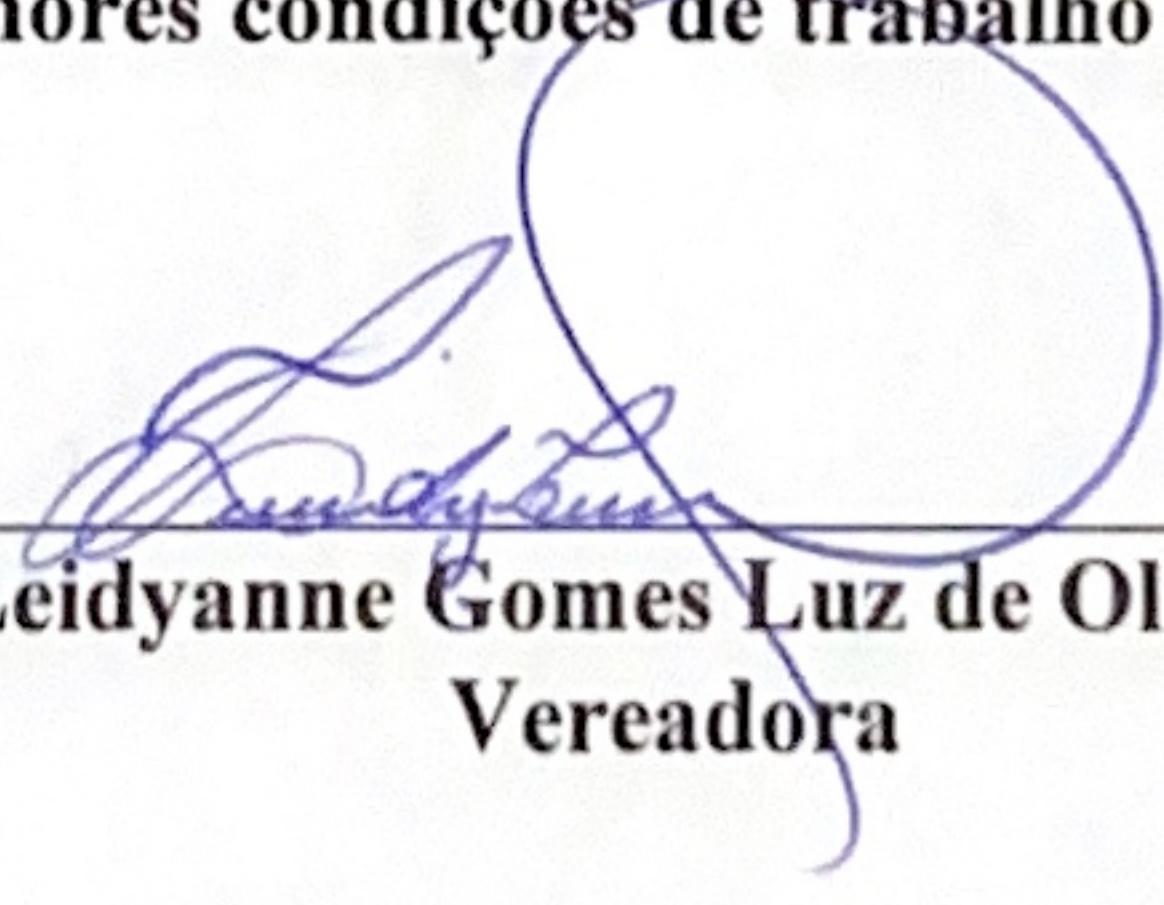
Sugere-se, ainda, que sejam adotadas as seguintes melhorias no Cemitério Municipal:

1. **Identificação com placas nas torneiras**, indicando claramente os pontos de abastecimento de água, a fim de facilitar o acesso aos usuários e visitantes, especialmente em datas de maior fluxo.
2. **Instalação, se possível, de bebedouro de água potável em área externa à Casa Mortuária**, proporcionando maior conforto aos munícipes que frequentam o local, sobretudo em períodos de velórios e visitas prolongadas.
3. **Instalação de lixeiras em pontos estratégicos** do cemitério, visando à correta destinação de resíduos, à preservação da limpeza do espaço e à melhoria das condições de higiene e organização do local.

JUSTIFICATIVA: Atualmente, o Cemitério Municipal possui **poucas torneiras**, o que dificulta significativamente tanto a **limpeza dos túmulos pelos familiares** quanto os **trabalhos de construção e manutenção de novos túmulos**, uma vez que os pontos de água existentes ficam muito distantes.

A falta de acesso adequado à água obriga as pessoas a se deslocarem por longas distâncias para buscá-la, gerando transtornos, atraso nos serviços e desconforto aos munícipes, especialmente em períodos de maior movimentação.

Diante disso, solicita-se a ampliação dos pontos de água, medida simples que trará **mais dignidade, organização e melhores condições de trabalho e atendimento à população**.


Leidyanne Gomes Luz de Oliveira
Vereadora



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

Estado do Paraná

C.N.P.J. nº 00.742.984/0001-86

Rua Vereador Nelson Silveira, nº 625—CEP 87.345-000—Campina da Lagoa – Pr.

INDICAÇÃO Nº 01/2026

Campina da Lagoa, 02 de fevereiro de 2026.

A Sua Excelência:

GIANNY JOSÉ GRACIOSO BENTO – PREFEITO MUNICIPAL
Campina da Lagoa – Paraná.

Senhor Prefeito,

A **VEREADORA LEIDYANNE GOMES LUZ DE OLIVEIRA**, abaixo subscrita, usando suas atribuições regimentais, INDICA a Vossa Excelência com encaminhamento ao **Secretário Municipal de Obras** e ao setor responsável pela administração do Cemitério Municipal, que seja providenciado o **aumento da quantidade de torneiras/pontos de água no Cemitério Municipal**.

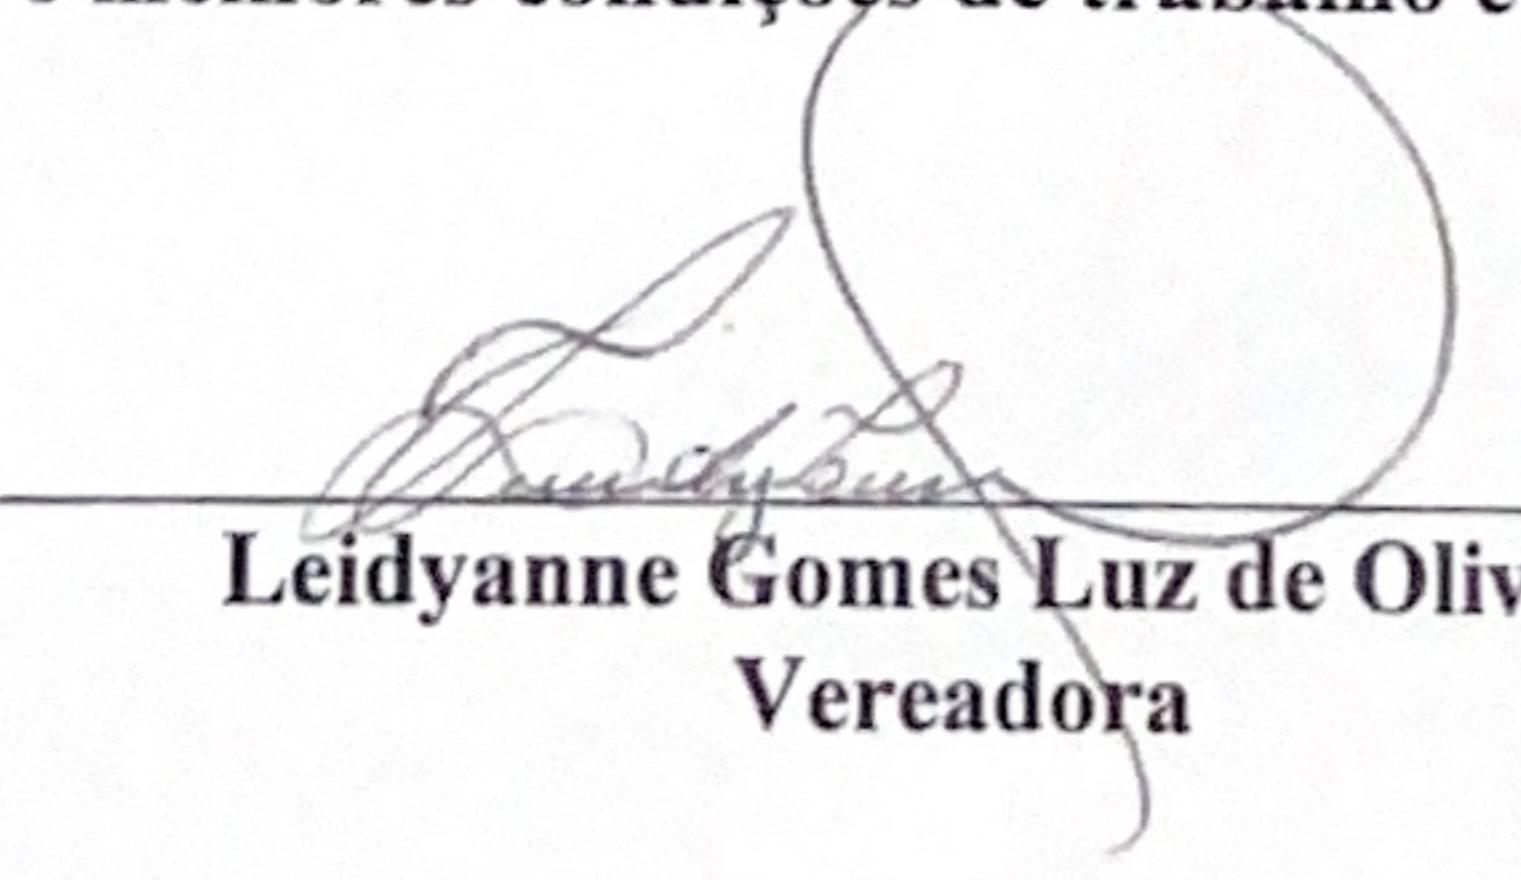
Sugere-se, ainda, que sejam adotadas as seguintes melhorias no Cemitério Municipal:

1. **Identificação com placas nas torneiras**, indicando claramente os pontos de abastecimento de água, a fim de facilitar o acesso aos usuários e visitantes, especialmente em datas de maior fluxo.
2. **Instalação, se possível, de bebedouro de água potável em área externa à Casa Mortuária**, proporcionando maior conforto aos munícipes que frequentam o local, sobretudo em períodos de velórios e visitas prolongadas.
3. **Instalação de lixeiras em pontos estratégicos** do cemitério, visando à correta destinação de resíduos, à preservação da limpeza do espaço e à melhoria das condições de higiene e organização do local.

JUSTIFICATIVA: Atualmente, o Cemitério Municipal possui poucas torneiras, o que dificulta significativamente tanto a **limpeza dos túmulos pelos familiares** quanto os **trabalhos de construção e manutenção de novos túmulos**, uma vez que os pontos de água existentes ficam muito distantes.

A falta de acesso adequado à água obriga as pessoas a se deslocarem por longas distâncias para buscá-la, gerando transtornos, atraso nos serviços e desconforto aos munícipes, especialmente em períodos de maior movimentação.

Diante disso, solicita-se a ampliação dos pontos de água, medida simples que trará **mais dignidade, organização e melhores condições de trabalho e atendimento à população**.


Leidyanne Gomes Luz de Oliveira
Vereadora